


# Änderungen zur Serie 2011 / 2012

---



# Änderungen D - Juniorinnen


- Die Mindestmannschaftsgröße wird auf 9 Spielerinnen angehoben

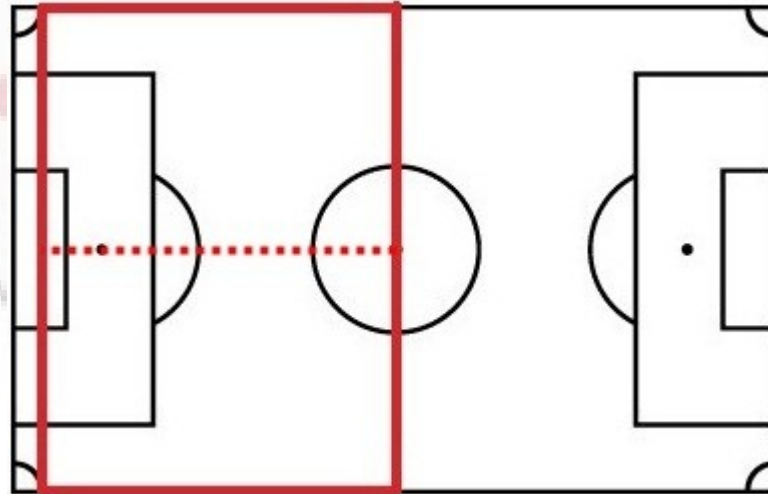

Von der Torauslinie wird ein Sicherheitsabstand von 2 Meter gehalten.

# Änderungen C - Juniorinnen


- Die Mindestmannschaftsgröße wird auf 9 Spielerinnen angehoben
- Das Spielfeld wird vergrößert . Das Grundmaß beträgt ca. 70 x 50 m.

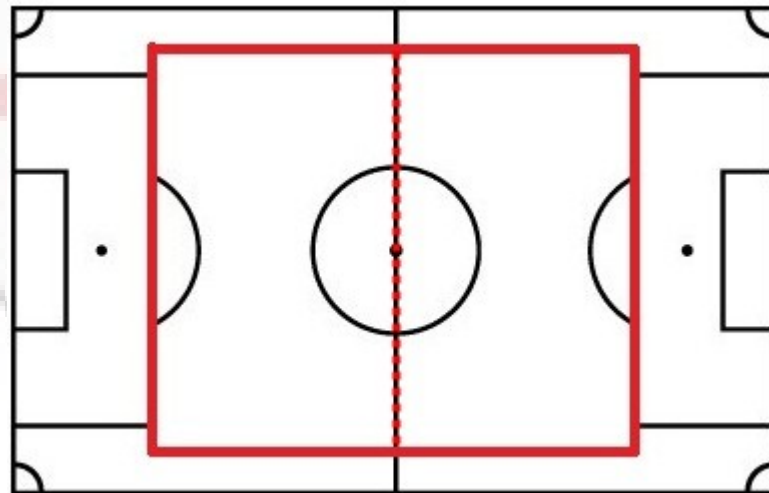

Die Breite des Spielfeldes ist der gesamte 16 Meter Raum plus 5 Meter rechts und links vom 16 Meter Raum.

# Änderungen B - Juniorinnen


- Die Mindestmannschaftsgröße wird auf 9 Spielerinnen angehoben
- Die Mannschaftsstärke wird flexibel (9-11 Spielerinnen)
- Das Spielfeld wird vergrößert .

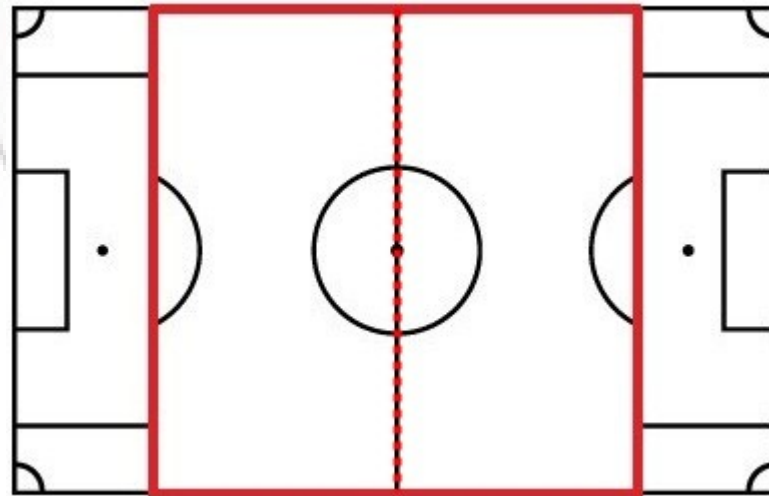

# Änderungen D - Junioren

---

- Die Mindestmannschaftsgröße wird auf 9 Spieler gesenkt
- Das Spielfeld wird verkleinert. Das Grundmaß beträgt ca. 70 x 50 m.

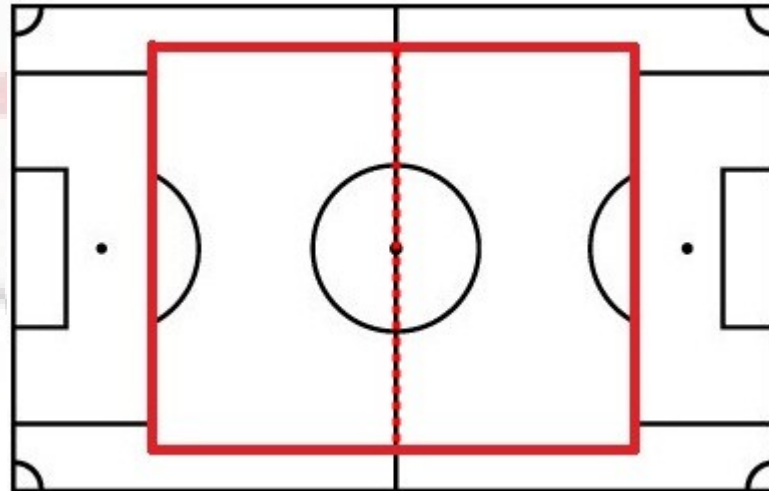

Die Breite des Spielfeldes ist der gesamte 16 Meter Raum plus 5 Meter rechts und links vom 16 Meter Raum.

# 8 Punkte für 9 gegen 9 Spielbetrieb

---

- Unterstützung einer altersgerechten Entwicklung
- durch mehr Ballkontakte, Verbesserung der technischen Fähigkeiten
- Förderung der Spielfreude / Spielintelligenz
- Konsequente Fortführung der Steigerung der Mannschaftsgrößen (... , 7 gegen 7, 9 gegen 9, 11 gegen 11)
- Motivationssteigerung durch Torabschlüsse, defensiv / offensiv
- Physische Vorteile stehen nicht im Vordergrund, mehr technische Fähigkeiten
- Viele 1 : 1 Spielsituationen und keine zu frühe Festlegung der Spielposition
- Kleinfeldtore (5 x 2 m) mehr Erfolgserlebnisse für Torhüter